


ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.

1 : 100

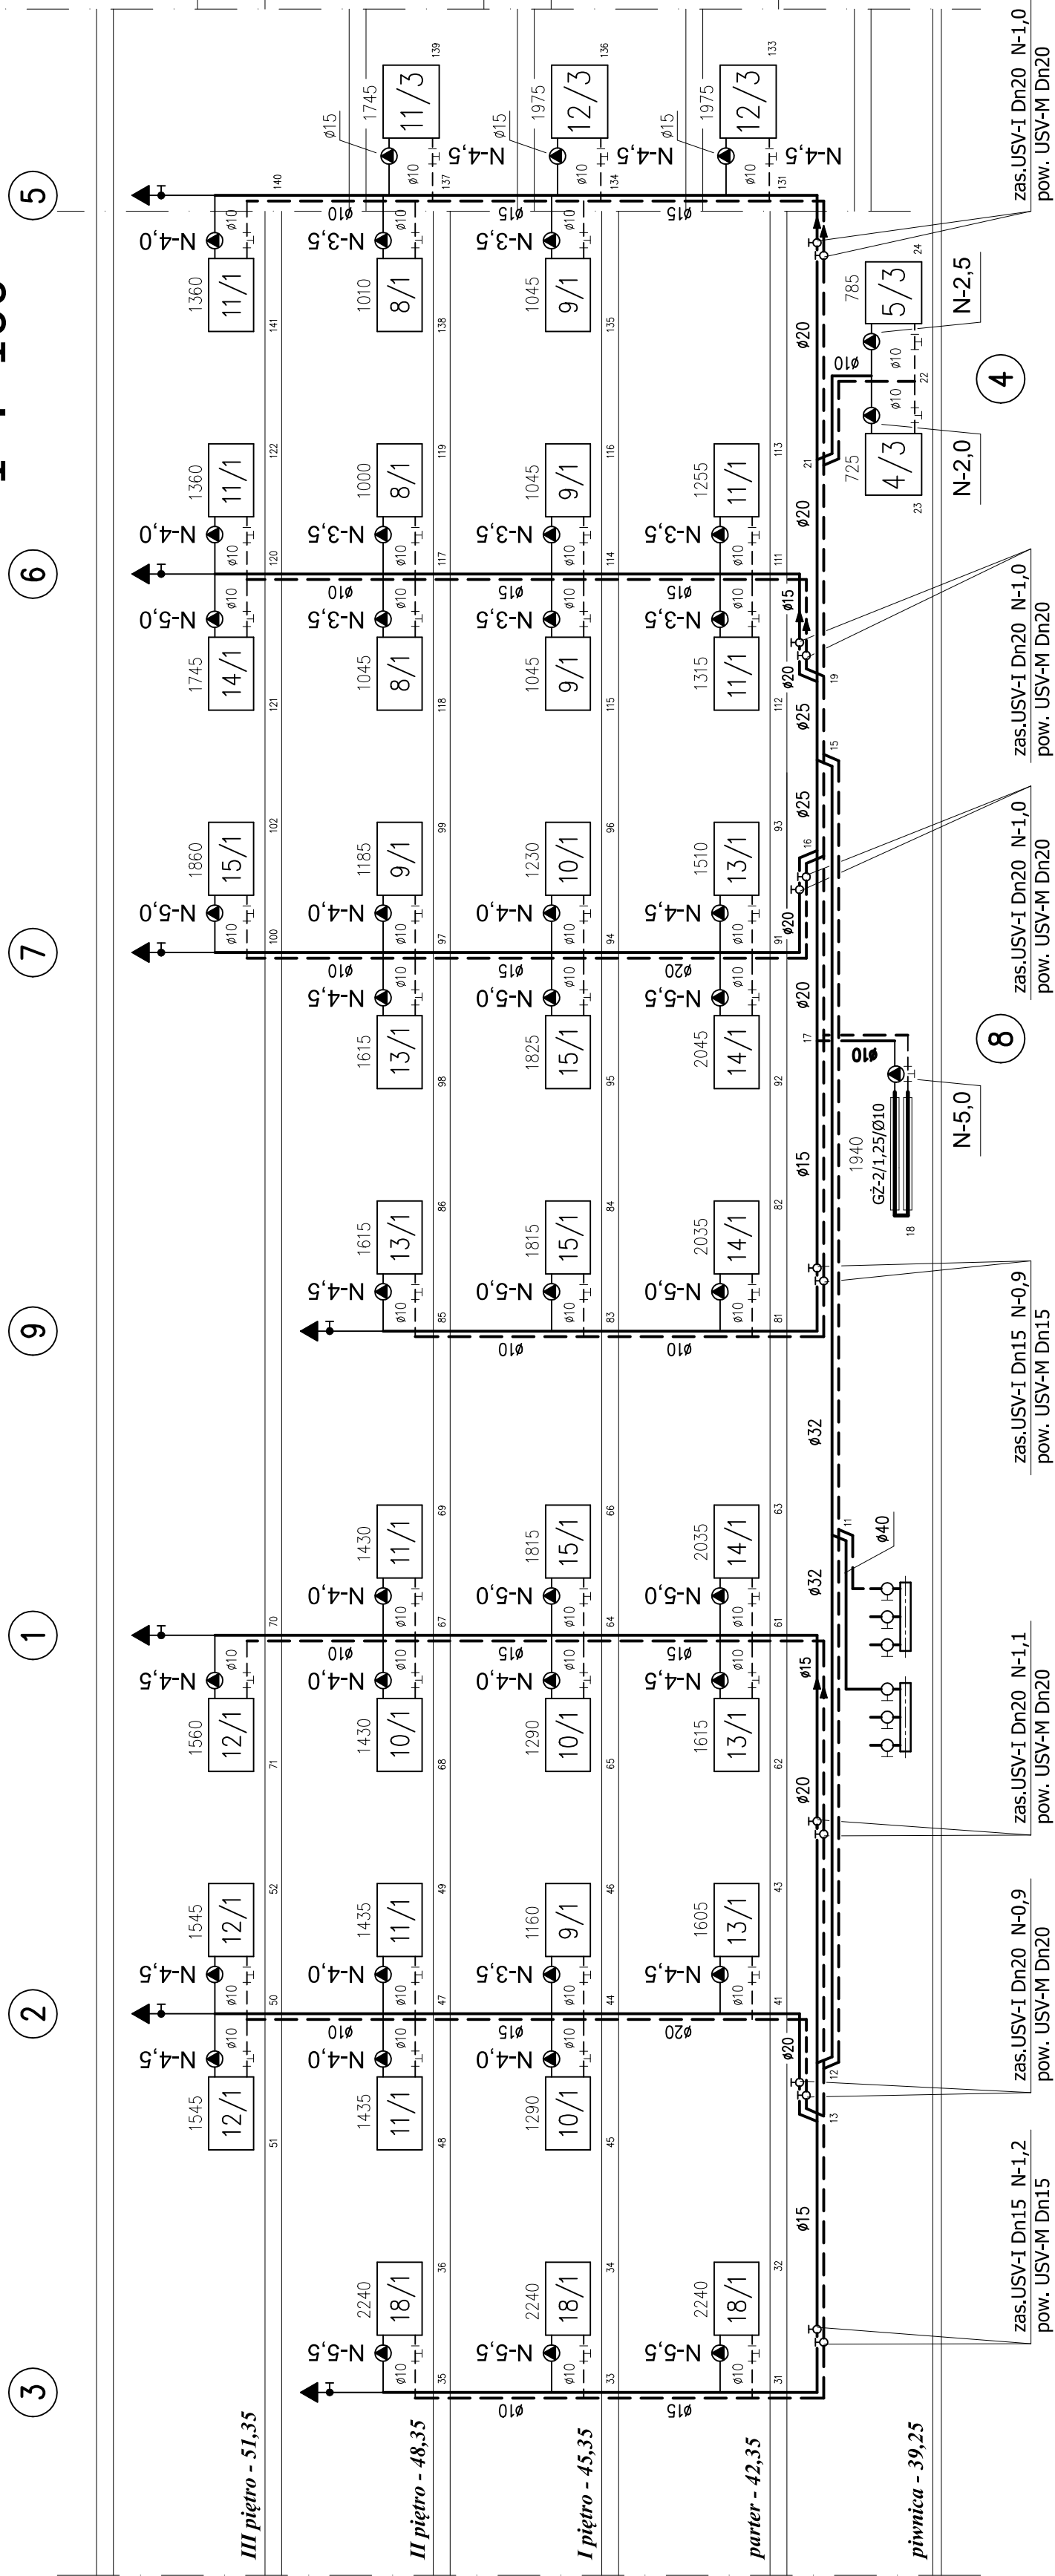

Charakterystyka instalacji

- zapotrzebowanie ciepła c.o. - 67,2 kW
- ciśnienie niezbędne dla instalacji - 15,00 kPa
- przepływ wody instalacyjnej - 1,98 m³/h
- parametry wody instalacyjnej - 95/65°C

Temat opracowania:		Rodzaj projektu:	
WEWNĘTRZNA INSTALACJA C.O. - REGULACJA WRAZ Z NIEZBĘDĄ MODERNIZACJĄ		wykonawczy	
		Branża: sanitarna - c.o.	
Obiekt: Galeria Miejska B.W.A. Adres: ul. Gdańska 20, Bydgoszcz			
Rozwinięcie wewn. instalacji c.o. - budynek łącznika			
Tytuł rysunku:			
Projektant: <i>mgr inż. Edward Walaszek</i> <i>upr. nr UAN-KZ-7210/266/88</i>		Podpis: Data: <i>maj 2012</i>	Skala: 1:100
Sprawdzający:		Podpis: Data:	Nr rys.: 6/8